



# MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT AÉROPORT DE PARIS-ORLY



BILAN 1<sup>er</sup> trimestre 2021

Conformément aux prescriptions des articles 26 et 49 du Décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris, la section Air du Laboratoire Groupe ADP assure la réalisation des mesures relatives aux polluants atmosphériques au niveau des plates-formes aéroportuaires franciliennes. Groupe ADP met à la disposition du public ces informations environnementales et publie chaque trimestre les résultats des mesures qu'il effectue sur le site internet du Laboratoire.

En termes de reconnaissance qualité, le système de management de la qualité du Laboratoire est certifié ISO 9001 depuis 1997 et les activités de mesure des concentrations d'oxydes d'azote et d'ozone sont accréditées par le COFRAC. Par ailleurs le Laboratoire participe activement aux certifications environnementales, ISO 14001, des plates-formes de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle.

Le réseau de mesure de la qualité de l'air sur la plate-forme de Paris-Orly comprend deux stations permanentes qui permettent d'évaluer la qualité de l'air sous le vent de l'activité aéroportuaire en périphérie de l'aéroport.



## Contenu du bilan:

<b>1 Origines et effets des polluants réglementés</b>	<b>4</b>
1.1 Oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> , NO <sub>2</sub> , NO)	4
1.2 Particules (PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> )	4
1.3 Particules ultrafines (PUF)	4
<b>2 Stratégie de surveillance</b>	<b>5</b>
2.1 Méthodologie	5
2.2 Stations de surveillance	5
<b>3 Valeurs limites du Code de l'Environnement</b>	<b>6</b>
<b>4 Interprétation des données de surveillance air ambiant</b>	<b>8</b>
4.1 Périodes d'agrégation	8
4.2 Concept de couverture des données	8
4.3 Concept d'épisodes de pollution	8
4.4 Données Airparif	8
<b>5 Résultats trimestriels : janvier-mars 2021</b>	<b>9</b>
5.1 Oxydes d'azote (NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> )	9
5.2 Particules (PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> )	10
5.3 Particules ultrafines (PUF)	12
<b>6 Annexes</b>	<b>13</b>



# 1 Origines et effets des polluants réglementés

## 1.1 Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, NO)

Les principales sources d'oxydes d'azote NO<sub>x</sub> (comprenant le monoxyde d'azote NO et le dioxyde d'azote NO<sub>2</sub>) sont les moteurs thermiques, les chaudières et les turbines, dont le comburant est l'air. Les oxydes d'azote sont considérés comme un bon indicateur de pollution liée aux transports, et en tout premier lieu le trafic routier. Alors que le NO<sub>2</sub> est un polluant nocif pour la santé (irritant pour les bronches, augmentant la fréquence et la gravité des crises d'asthme, favorisant les infections pulmonaires chez l'enfant), le NO n'est pas réglementé car aucun effet de ce polluant sur la santé n'est reconnu aux concentrations présentes dans l'atmosphère. Ainsi, seules les mesures de NO<sub>2</sub> sont réglementées.

Parmi les NO<sub>x</sub>, le NO est le principal composé émis à la sortie d'une source de combustion (émission primaire). Le dioxyde d'azote NO<sub>2</sub> est aussi directement émis par les sources de combustion (émission primaire), mais il est également produit dans l'atmosphère par réaction à partir du monoxyde d'azote NO. On parle alors de polluant "secondaire".

## 1.2 Particules (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>)

Les particules sont des composés hétérogènes. Elles peuvent être d'origine naturelle (vents de poussières, érosion des sols, pollens, bactéries, aérosols marins, cendres volcaniques, etc.) ou anthropiques (liées à l'activité humaine). Dans ce cas, elles sont en grande partie issues de la combustion (industries, chauffages industriels et domestiques, transport automobile etc.), de procédés industriels, mais aussi de l'usure des matériaux (revêtement des routes, pneus, frein, etc.).

Les particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 10 µm (PM<sub>10</sub>) sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 2,5 µm (PM<sub>2,5</sub>) pénètrent plus profondément dans l'arbre respiratoire où elles peuvent notamment provoquer des inflammations et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble.

## 1.3 Particules ultrafines (PUF)

Les particules ultrafines (PUF), sont des particules solides en suspension dans l'air d'un diamètre inférieur à 100 nm. De par leurs petits diamètres, ces particules contribuent très faiblement à la masse totale de l'aérosol de l'air ambiant contrairement aux particules fines réglementées (PM<sub>10</sub> et PM<sub>2,5</sub>). Cependant, ces particules sont majoritaires en nombre. Les PUF sont principalement issues des sous-produits de combustion (de produits pétroliers et gaziers ou de la biomasse-énergie) et de l'usure mécanique de pièces mobile (ex : usure d'engrenages, de freins de véhicules, de pneus et de la route, etc.).

Du fait de leur taille (< 0,1 µm), les PUF ont une forte capacité de pénétration dans l'organisme humain. La principale voie d'entrée des PUF dans notre organisme est la voie respiratoire. Une fois les particules inhalées, leur profil granulométrique va déterminer la région dans laquelle elles vont préférentiellement se déposer.

Les plus grosses particules vont se déposer dans les régions extra-thoraciques (PM<sub>30</sub>), l'arbre trachéo-bronchique (PM<sub>10</sub>) et alvéolaire (PM<sub>2,5</sub>). Contrairement aux autres catégories de PM, le dépôt des PUF se fait tout le long de la voie respiratoire. De plus, lorsqu'elles parviennent à pénétrer au plus profond des poumons, leur élimination par le processus de clairance alvéolaire est perturbée. Cela induit donc une accumulation des PUF dans les zones alvéolaires<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> (Oberdörster et al., 2005)

## 2 Stratégie de surveillance

### 2.1 Méthodologie

La méthodologie mise en œuvre pour la surveillance des polluants dont les concentrations sont présentées dans ce bilan s'appuie sur différents textes réglementaires, normatifs et scientifiques:

- l'Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant et transposant les Directives européennes 2015/1480, 2004/107/CE et 2008/50/CE;
- la norme NF EN 14211 (2012), Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence;
- la norme NF EN 16450 (2017), Systèmes automatisés de mesurage de la concentration de matière particulaire (PM<sub>10</sub>;PM<sub>2,5</sub>);
- Guide technique d'accréditation COFRAC LAB GTA 96, Essais d'évaluation de la qualité de l'air ambiant
- Rapport sur la gestion de la qualité de l'air en milieu aéroportuaire (ACNUSA, 2020);
- Guides méthodologiques publiés par le LCSQA (Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air).

### 2.2 Stations de surveillance

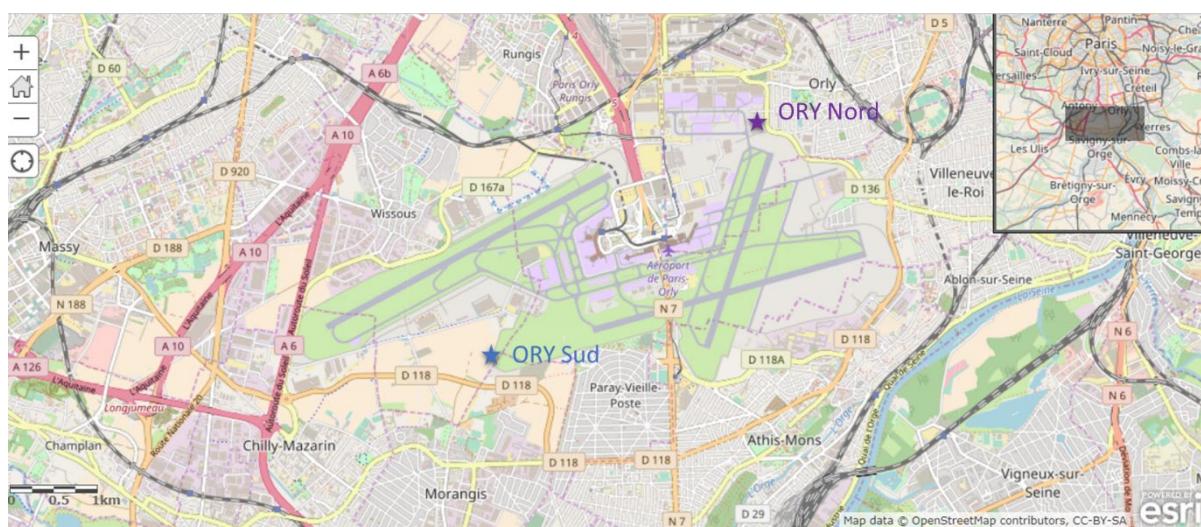


Figure 1: Cartographie de la zone aéroportuaire d'Orly

Stations du Groupe ADP		Localisation	Polluants mesurés
★	<b>Paris-Orly Nord</b>	Située en zone de fret, dans l'axe des VCA desservant la piste 2.	NOx, PUF, PM <sub>10</sub> et PM <sub>2,5</sub>
★	<b>Paris-Orly Sud</b>	Située dans l'axe de la piste 3	NOx, PM <sub>10</sub> et PM <sub>2,5</sub>

### 3 Valeurs limites du Code de l'Environnement

L'ensemble des mesures réalisées par le Groupe ADP est évalué vis-à-vis d'objectifs environnementaux réglementaires. Ces objectifs présentés ci-dessous définissent l'état de la qualité de l'air qui doit être respecté afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble, conformément à l'article R. 221-1 du code de l'environnement.

**a) Valeur limite**

Niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.

**b) Valeur cible**

Niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble.

**c) Seuil d'information et de recommandation**

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.

**d) Seuil d'alerte**

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence.

Les objectifs environnementaux fixés pour les polluants surveillés par le Groupe ADP sont présentés dans le tableau ci-dessous. **Les particules ultrafines sont considérées comme un polluant émergent dont les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de définir de valeurs de gestion. A ce titre, elles ne sont pas considérées comme un polluant réglementé dans le code de l'environnement l'environnement et ne disposent donc pas de valeurs limites réglementaires..**

Polluants	Limites	Valeurs
NO <sub>2</sub>	Valeur limite horaire	200 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
	Valeur guide horaire OMS	200 µg.m <sup>-3</sup>
	Valeur limite annuelle	40 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle
	Valeur guide annuelle OMS	40 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle
	Seuil d'information et de recommandation	200 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne horaire
	Seuil d'alerte	400 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne horaire dépassé pendant 3h consécutives
PM <sub>10</sub>	Valeur limite journalière	50 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
	Valeur guide journalière OMS	50 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne journalière
	Valeur limite annuelle	40 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle
	Valeur guide annuelle OMS	20 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle
	Seuil d'information et de recommandation	50 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne journalière
	Seuil d'alerte	80 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne journalière
PM <sub>2,5</sub>	Valeur guide journalière OMS	25 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne journalière
	Valeur limite annuelle	25 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle
	Valeur cible annuelle	20 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle
	Valeur guide annuelle OMS	10 µg.m <sup>-3</sup> en moyenne annuelle

## 4 Interprétation des données de surveillance air ambiant

### 4.1 Périodes d'agrégation

Les analyseurs de gaz et particules produisent des données en continu sur un pas de temps très court (quelques secondes). Afin d'être exploitables et interprétables ces données sont agrégées sur les mêmes pas de temps que les valeurs limites du Code de l'Environnement. Ainsi, selon les polluants et l'objectif à évaluer, le temps d'agrégation pourra être différent.

### 4.2 Concept de couverture des données

L'Agence Européenne pour l'Environnement fait usage du concept de couverture des données pour valider des statistiques réalisées à partir des mesures air ambiant. Les calculs de moyennes horaires, journalières ou annuelles sont donc réalisés uniquement si au moins 85% des données sont valides. A défaut, les résultats seront présentés comme "non déterminés".

Pour information, les données sont invalidées lors des périodes d'étalonnage, maintenance ou panne d'analyseur uniquement.

### 4.3 Concept d'épisodes de pollution

Le concept d'épisodes de pollution est défini par l'arrêté du 7 avril 2016 (modifié par l'arrêté interministériel du 26 août 2016) relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant.

Un épisode de pollution est une période au cours de laquelle la concentration dans l'air ambiant d'un ou plusieurs polluants atmosphériques est supérieure ou risque d'être supérieure au seuil d'information et de recommandation ou au seuil d'alerte.

Le déclenchement d'un épisode de pollution est conditionné aux mesures réalisées et/ou modélisées ainsi qu'à la superficie ou la proportion de population d'un département impactées.

Il est donc plausible que des mesures dépassent ponctuellement des objectifs environnementaux (cf §3) sans que soient déclenchées de procédures préfectorales identifiant un épisode de pollution. Inversement, un épisode de pollution peut être annoncé à l'échelle régionale suite aux mesures ou modélisation d'Airparif sans que les seuils d'informations ou d'alertes soient systématiquement atteints en tout point de la région.

### 4.4 Données Airparif

Afin d'évaluer l'impact des émissions aéroportuaires, les mesures réalisées par le Groupe ADP sur les aéroports franciliens sont comparées aux données produites au niveau des stations d'Airparif en charge de la surveillance de la pollution atmosphérique en Ile de France.

Les données Airparif présentées dans ce bilan ont été extraites de leur site internet le 15 avril 2021. Compte-tenu du processus interne de validation des données d'Airparif, conformément aux exigences du guide méthodologique LCSQA, il est possible que des écarts puissent être constatés après cette date entre les données présentées dans ce rapport et le site internet d'Airparif.



## 5 Résultats trimestriels : janvier-mars 2021

### 5.1 Oxydes d'azote (NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>)

La Figure 2 présente l'évolution des moyennes horaires maximales journalières en NO<sub>2</sub> mesurées pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2021. Les évolutions des moyennes horaires, moins lisibles, en NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub> et NO sont présentées en annexe.

Aucun dépassement des valeurs limites du Code de l'Environnement n'a été constaté sur cette période.

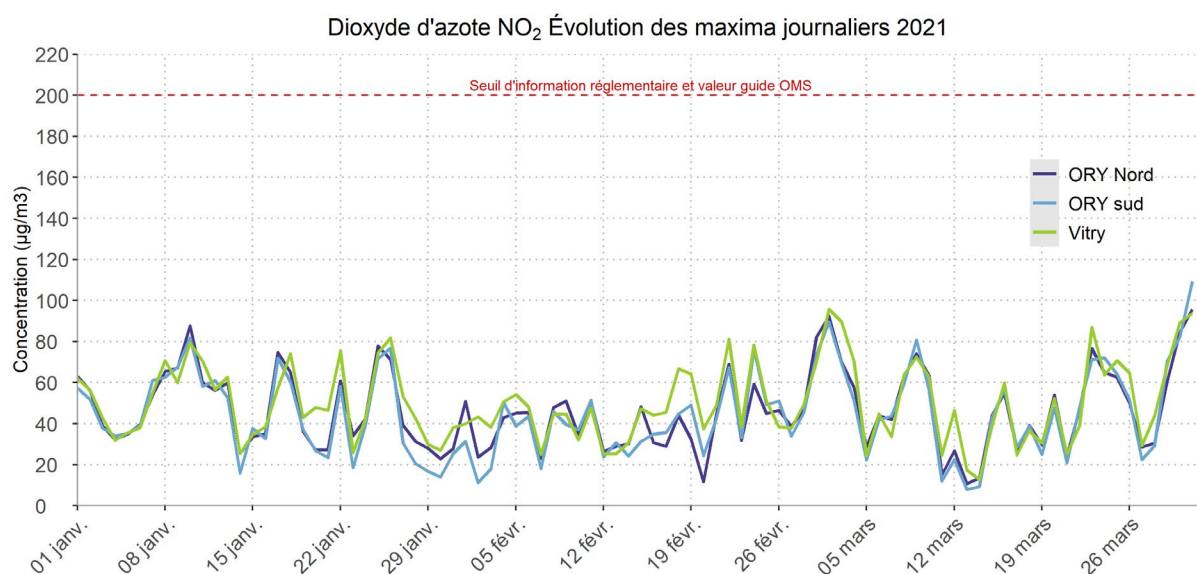


Figure 2: Dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur Paris-Orly et environs - Evolution des maximum horaires journaliers

Pour la région Ile-de-France, aucun épisode de pollution aux oxydes d'azote n'a été constaté lors du 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

## 5.2 Particules (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>)

Les Figure 3 et Figure 4 présentent l'évolution des moyennes journalières en PM<sub>10</sub> et PM<sub>2,5</sub> pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

7 dépassements du seuil d'information réglementaire ont été constatés sur cette période sur les stations Paris-Orly Sud et Paris-Orly Nord :

- 22/02/2021
- 24/02/2021
- 25/02/2021
- 02/03/2021
- 03/03/2021

Sur la station Paris-Orly-Sud uniquement :

- 23/03/2021
- 31/03/2021

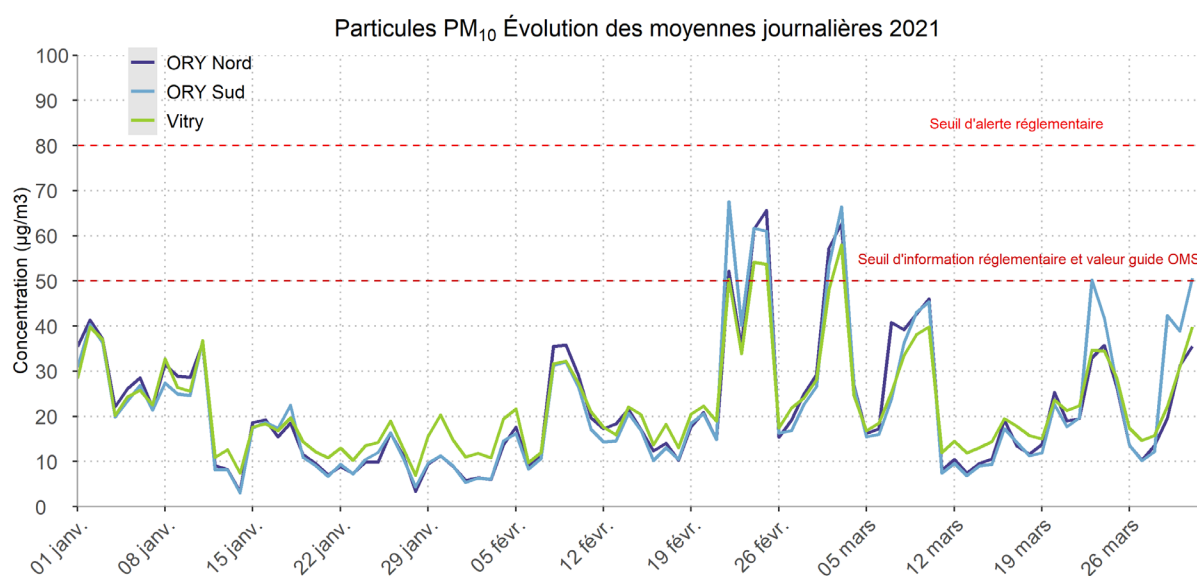


Figure 3: PM<sub>10</sub> sur Paris-Orly et environs - Evolution des moyennes journalières

Pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2021, 7 épisodes de pollution particulaire ont été constatés en région Ile-de-France. Des dépassements du seuil d'information réglementaire ont été constatés :

- 02/01/2021
- 22/02/2021
- 24/02/2021
- 25/02/2021
- 02/03/2021
- 03/03/2021
- 31/03/2021

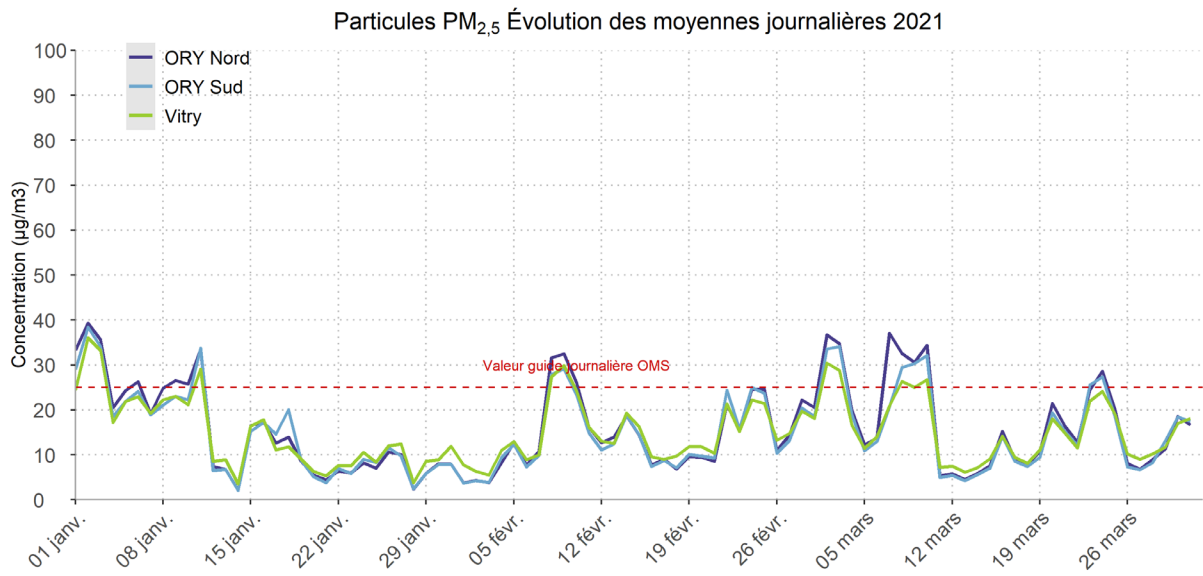


Figure 4: PM<sub>2,5</sub> sur Paris-Orly et environs - Evolution des moyennes journalières

### 5.3 Particules ultrafines (PUF)

Comme indiqué au paragraphe 3, les particules ultrafines ne disposent pas de valeurs limites réglementaires auxquelles comparées les concentrations mesurées. Une exploitation approfondie des mesures réalisées en 2021 sera réalisée dans le bilan annuel.

La Figure 5 présente l'évolution des moyennes horaires de particules ultrafines pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

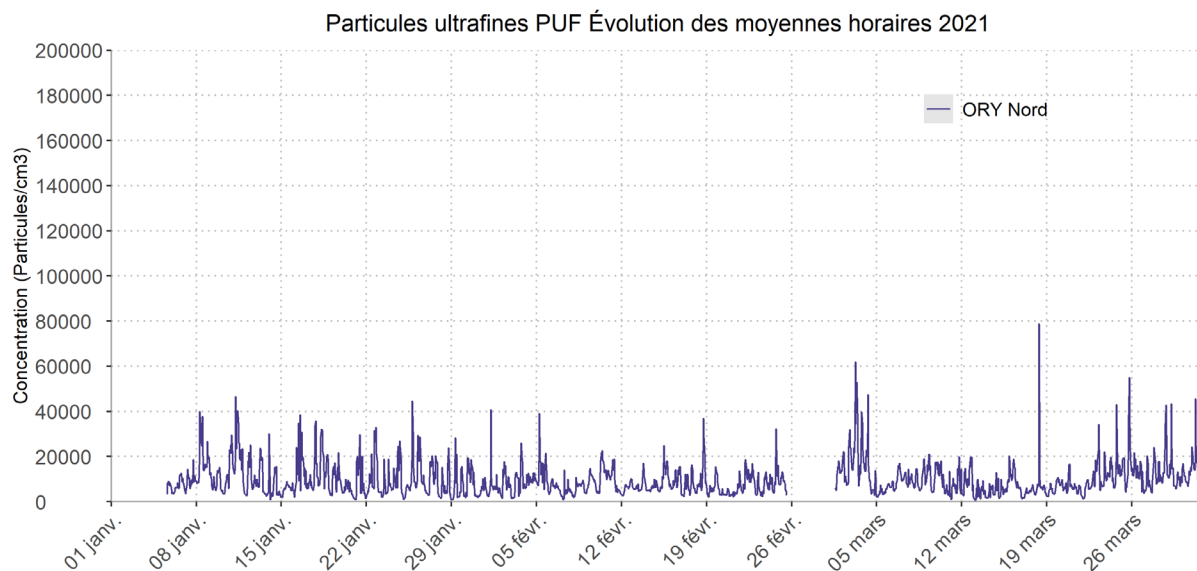


Figure 5: Particules ultrafines sur Paris-Orly - Evolution des moyennes horaires

La Figure 6 présente l'évolution des maxima horaires journaliers pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2021.



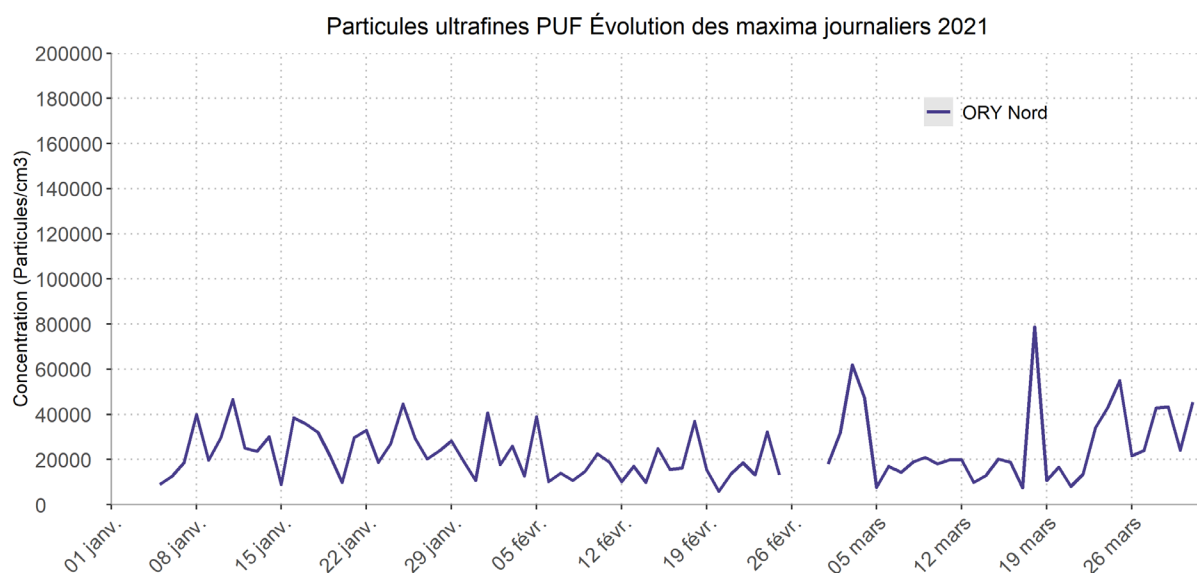



Figure 6: Particules ultrafines sur Paris-Orly - Evolution des maxima horaires journaliers

## 6 Annexes

Evolution des moyennes horaires NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub> et NO.

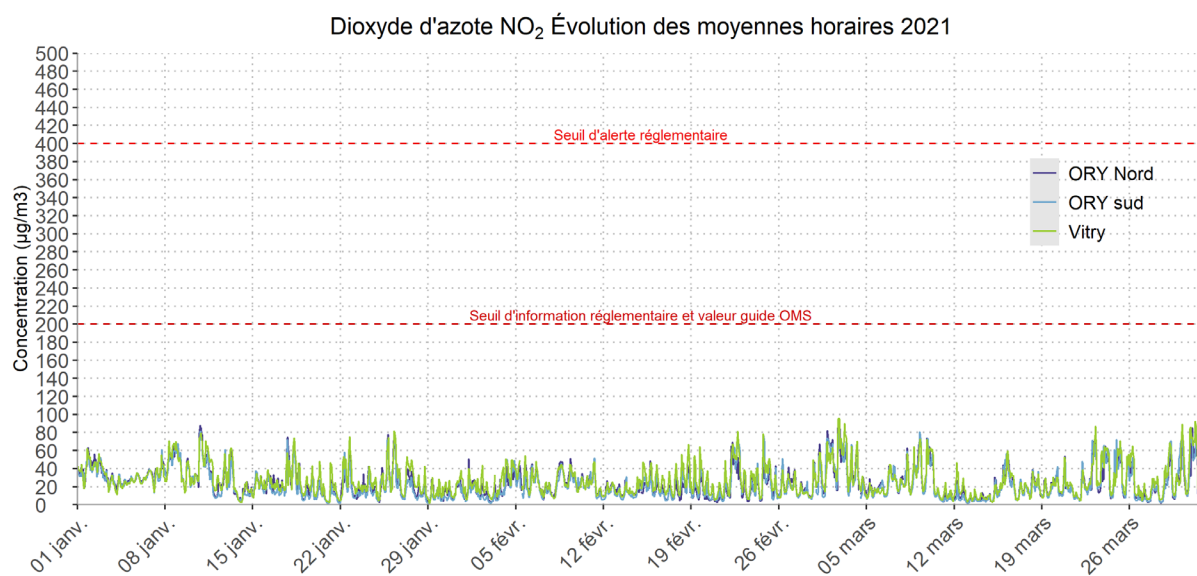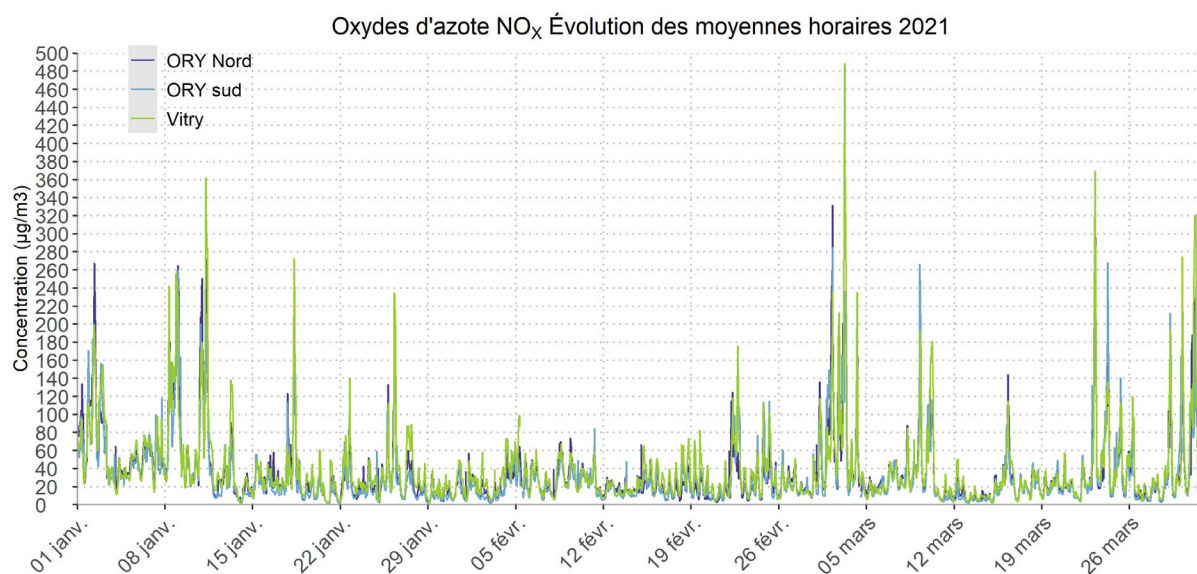

### Monoxyde d'azote NO Évolution des moyennes horaires 2021

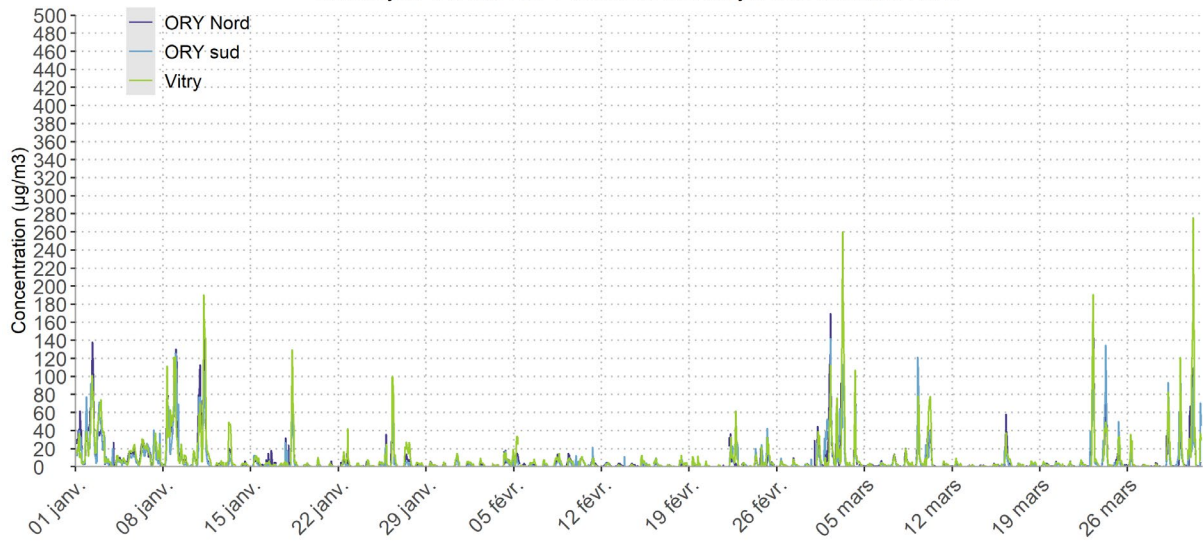

### Absences de mesures

Dates	Station	Polluants concernés	Causes
Du 01/11 au 05/01	NORD	PUF	Défaut analyseur
Du 25/02 au 01/03	NORD	PUF	Défaut analyseur

---

### Instrumentation des stations de mesure

Conformément aux exigences des Directives et Normes Européennes, les analyseurs utilisés pour la surveillance de la qualité de l'air ambiant sur les plateformes aéroportuaires sont tous certifiés et approuvés par type. Les certificats d'approbation de type sont disponibles sur le site: [www.qal1.de](http://www.qal1.de).

Les analyseurs mis en œuvre par le Groupe ADP sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Polluants	Fabricant	Modèle
NO <sub>x</sub> , NO <sub>2</sub> , NO	HORIBA Europe GmbH	APNA 370
NO <sub>x</sub> , NO <sub>2</sub> , NO	Thermo Fisher Scientific	42i
PUF	PALAS	UF-CPC 200
PM	HORIBA Europe GmbH	APDA 372